

Znak sprawy: IR.271.9.2021

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu”.

- A. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Przeclaw, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przeclaw przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W nawiązaniu do zapytania skierowanego dn. 13.04.2021 r. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:


W celu wyeliminowania montażu wykładziny typu linoleum niskiej jakości i zapewnienia długoletniej bezawaryjnej eksploatacji, czy Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina posiadała co najmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej np. IHF?

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej znajdują się minimalne parametry techniczne odnośnie wykładziny sportowej – plik o nazwie Opis Remont Sali Gimnastycznej w Przeclawiu w Załączniku Nr 7A Projekt Modernizacja sali w SP Przeclawiu, gdzie podane są minimalne parametry techniczne wykładziny sportowej:

- a) Wykonana zostanie posadzka sportowa z następujących warstw: (od góry) wykładzina sportowa grubości min. 4 mm wraz z liniami, płyta wilgocio-odporna, warstwa folii PE, ślepa podłoga z drewna, ruszt drewniany, podkładki elastyczne systemowe, ponadto listwy przyścienne.

**Systemowa podłoga sportowa
z powierzchnią sportową grubości 4,0 mm**

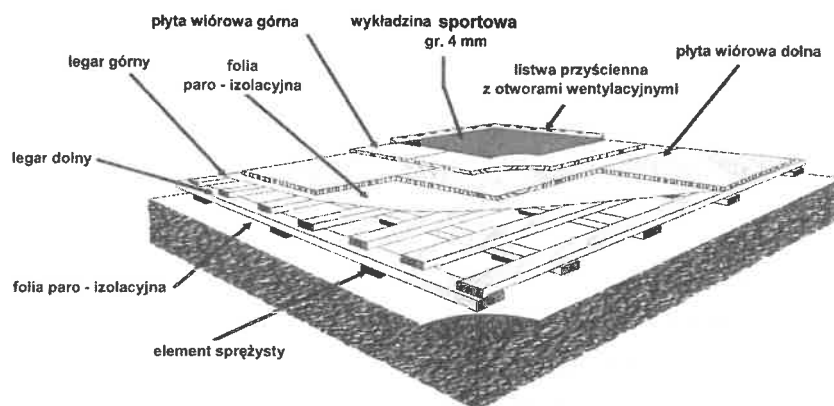

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ POWINNA SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA NORMY EN 14904 ORAZ OBEJMOWAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

- ✓ ruszt sprężysty dla podłogi powierzchniowo elastycznej:
 - izolacja przeciwwilgociowa (folia paroizolacyjna min. 0,2 mm),
 - element sprężysty (o łącznej grubości min. 12 mm w rozstawie co 50 cm w osi pod legarem),
 - legary układane krzyżowo (z drewna sosnowego lub świerkowego, impregnowanego środkiem ogniochronnym metodą zanurzeniową lub ciśnieniową, grubości 19mm, szerokości 90-95mm, układane w rozstawie co 50 cm w osi),
 - ślepa podłoga (z drewna sosnowego lub świerkowego, impregnowanego środkiem ogniochronnym metodą zanurzeniową lub ciśnieniową, grubości 19mm, szerokości 90-95mm, układana w rozstawie co 15 cm w osi),
 - izolacja przeciwwilgociowa (folia paroizolacyjna min. 0,2mm),
 - płyta wierzchnia rozkładająca naprężenia (płyta wiórowa o grubości 10mm typu V-100, układana w dwóch warstwach na przemian),

Wymagania dotyczące podłogi:

- legary i ślepa podłoga powinny być impregnowane środkami p.poż. do stopnia trudnozapalności,
 - wilgotność rusztu – 12% - 14%,
 - tarcica na ruszt powinna posiadać świadectwo impregnowania ognio-ochronnym do stopnia trudnopalności środkiem posiadającym Aprobata Techniczną ITB,
 - płyta wiórowa powinna posiadać dokument stwierdzający przydatność do stosowania w konstrukcjach podłóg sportowych,
 - podbudowę stanowić powinno podłoże betonowe – równe, oczyszczone i suche (wilgotność 3%),
 - wyposażenie podłogi w przestrzeni legarowej w system wymuszonej wentylacji mechanicznej.
- ✓ nawierzchnia sportowa
 - nawierzchnia podłogi - homogeniczna, ścieralna w całym przekroju wykładzina sportowa grub. min. 4mm, niewymagająca dodatkowej konserwacji;
Wymaga się aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych.
 - ✓ listwa przyścienna z otworami wentylacyjnymi,
 - ✓ montaż tulei do słupków piłki siatkowej ze słupkami (razem 6 szt),
Urządzenia sportowe przeznaczone do użytkowania na salach gimnastycznych muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa "B".

- ✓ dostosowanie połączeń nowej podłogi z istniejącymi posadzkami pomieszczeń sąsiednich i zapewnienie właściwej komunikacji,
- ✓ Systemowa podłoga sportowa powinna spełnić nw. parametry techniczne, posiadać certyfikat zgodności z normą EN 14904 wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą i być sklasyfikowaną jako typ A4 wśród podłóg powierzchniowo-sprężystych.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

BURMISTRZ
Siembab
Renata Siembab

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)